


Vuur & Leem

Aanwijzingen bij plaatsing RVS Rookkanaal met G-60 buis*

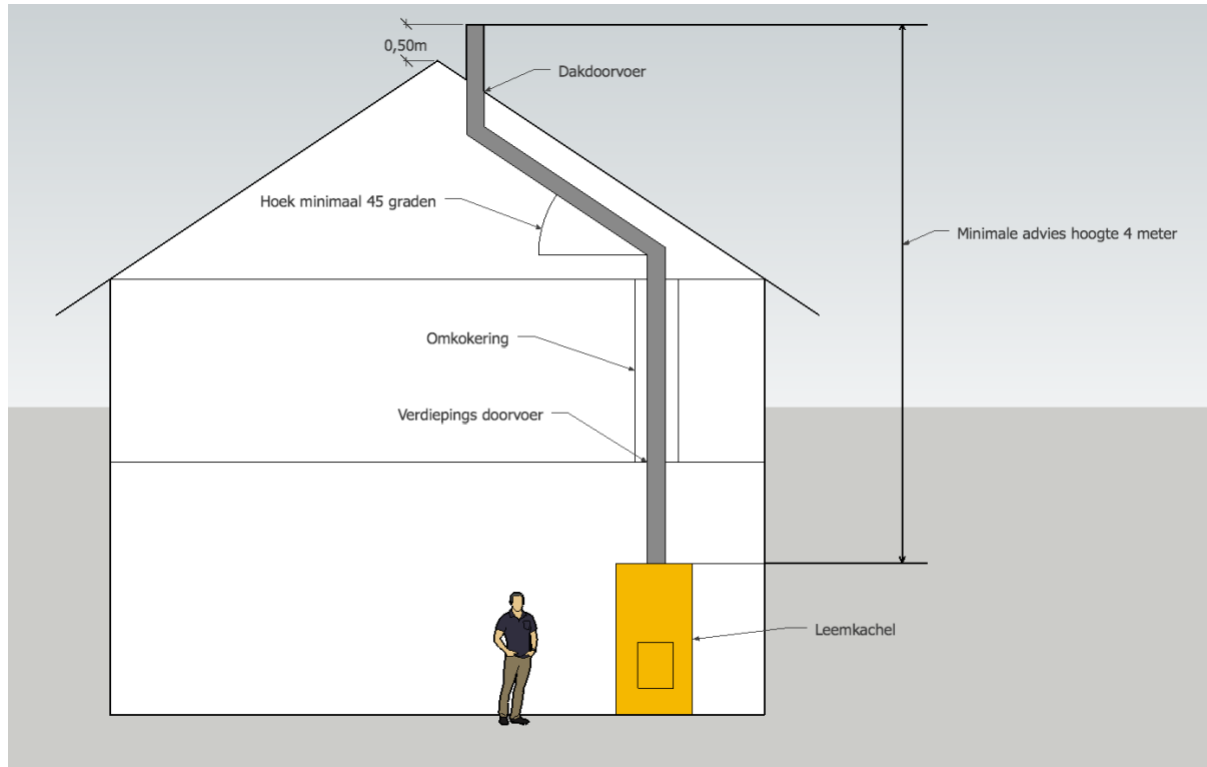

Algemeen

- Inwendige diameter van de schoorsteen is meestal 15 of 18 cm maar kan ook afwijken. Zorg voor het bestellen en het plaatsen van het kanaal dat wij bevestigd hebben welke diameter van toepassing is.
- De schoorsteen dient minimaal 0,5 meter uit te steken boven de nok van het huis.
- Bij een hellingshoek van het dak kleiner dan 23 ° kan de schoorsteen ook onder de nokhoogte eindigen indien deze ver genoeg van de nok zit, +/- 4 meter horizontaal gemeten. De trek kan dan niet onder alle omstandigheden gegarandeerd worden.
- Bij een versleping dient een hellingshoek minimaal 45° t.o.v. de horizontaal aangehouden te worden. De maximale versleping hangt af van de lengte van het totale kanaal.
- Wij adviseren een minimale schoorsteen lengte gemeten van boven op de kachel tot het hoogste punt van de schoorsteen van 4 meter. Indien dit niet mogelijk is,

* Rookgaskanaal volgens NEN norm 1856-1 waarbij afstand tot brandbaar materiaal min. 60 mm bedraagt. De bepalingen uit het Bouwbesluit volgens NEN 6062 zijn echter leidend en dienen bekend te zijn bij diegene die de voorbereidingen aanbrengt en/of het rookgaskanaal plaats. In sommige gevallen wijkt het bouwbesluit af van onze algemene aanwijzingen en dient het Bouwbesluit gevolgd te worden.


Vuur & Leem

Aanwijzingen bij plaatsing RVS Rookkanaal met G-60 buis* zullen wij in de kachel een speciale voorziening treffen dat de trek toch gewaarborgd is.

- Let op dat er tijdens de bouw geen electra- of andere leidingen gelegd worden door de verdiepings- of dakdoorvoer die voor de schoorsteen zijn aangelegd.
- De ruimte tussen de koker en de schoorsteen mag niet opgevuld worden met isolatiemateriaal
- De omkokering moet via een vloerplaat of een dakdoorvoer zijn warmte kwijt kunnen middels ventilatie openingen.

Verdiepingsdoorvoer


- Betonnen vloer: Boor of spaar gat op de juiste plaats met diameter van +/- 5 cm groter dan de buitendiameter van de schoorsteen.
- Houten balken laag: Maak koker in de vloer volgens onderstaande specificaties. Houd dus rekening met een koker rondom de schoorsteen die uitwendig tussen de +/- 32 bij 32 cm (15 cm inwendige schoorsteen) tot 36 bij 36 cm is (18 cm inwendige schoorsteen).

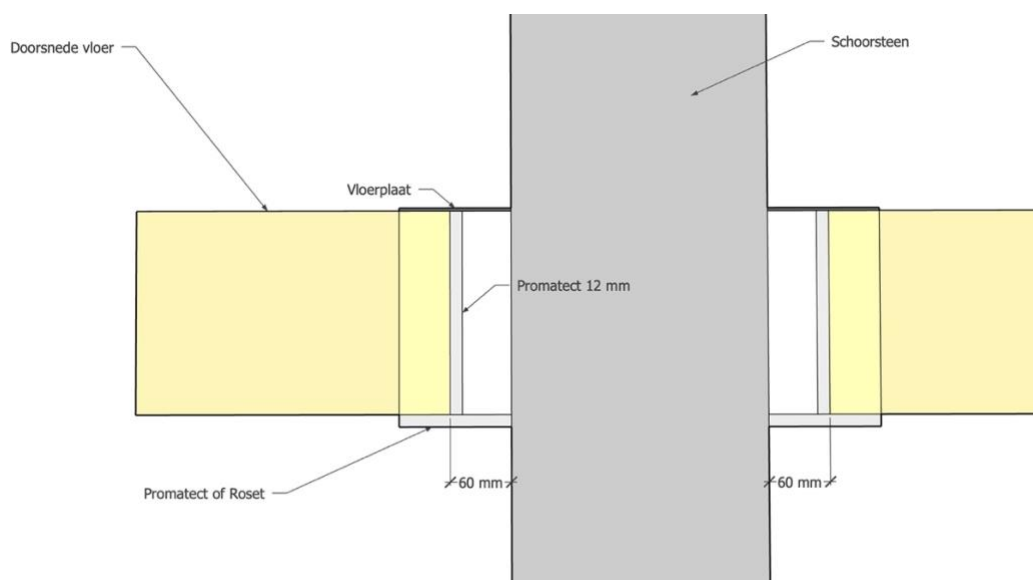

* Rookgaskanaal volgens NEN norm 1856-1 waarbij afstand tot brandbaar materiaal min. 60 mm bedraagt. De bepalingen uit het Bouwbesluit volgens NEN 6062 zijn echter leidend en dienen bekend te zijn bij diegene die de voorbereidingen aanbrengt en/of het rookgaskanaal plaats. In sommige gevallen wijkt het bouwbesluit af van onze algemene aanwijzingen en dient het Bouwbesluit gevolgd te worden.

Vuur & Leem

Aanwijzingen bij plaatsing RVS Rookkanaal met G-60 buis*

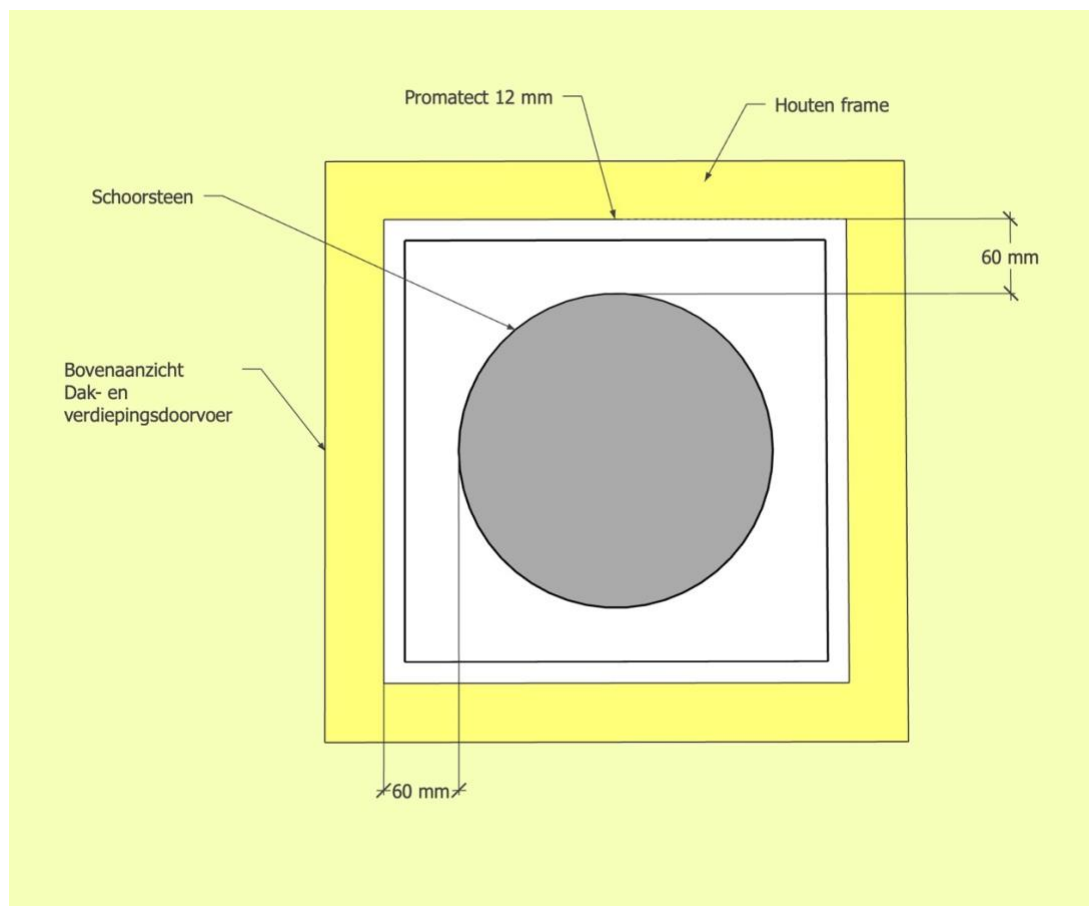


* Rookgaskanaal volgens NEN norm 1856-1 waarbij afstand tot brandbaar materiaal min. 60 mm bedraagt. De bepalingen uit het Bouwbesluit volgens NEN 6062 zijn echter leidend en dienen bekend te zijn bij diegene die de voorbereidingen aanbrengt en/of het rookgaskanaal plaats. In sommige gevallen wijkt het bouwbesluit af van onze algemene aanwijzingen en dient het Bouwbesluit gevolgd te worden.

Vuur & Leem


Aanwijzingen bij plaatsing RVS Rookkanaal met G-60 buis*

Dakdoorvoer

- Maak koker door het dak volgens onderstaande specificaties:

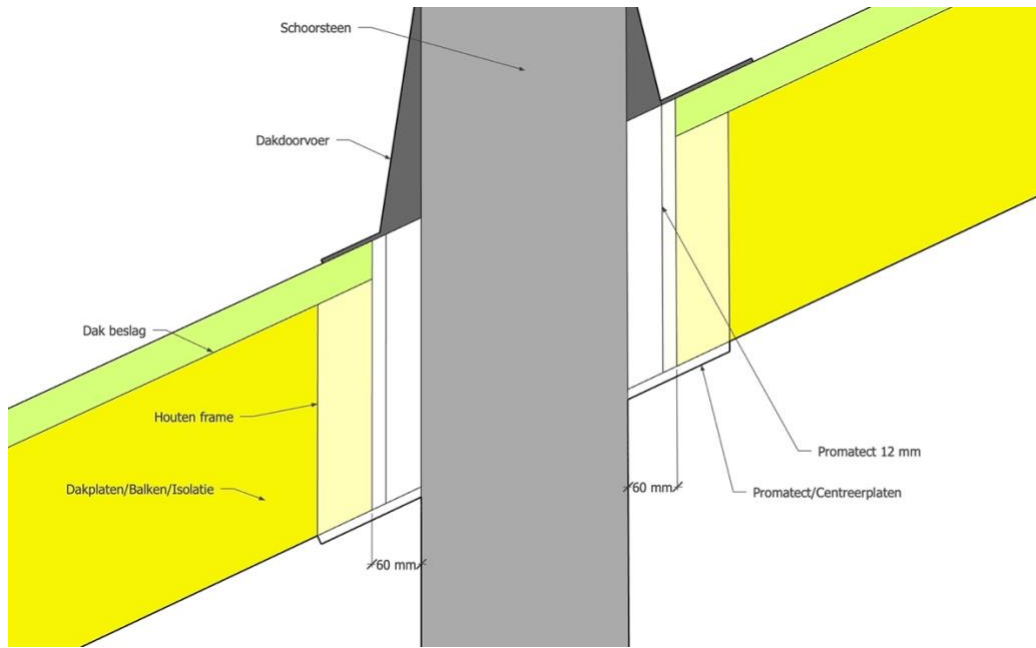

- Zorg er voor dat de promatect plaat doorloopt tot en met het dakbeslag.

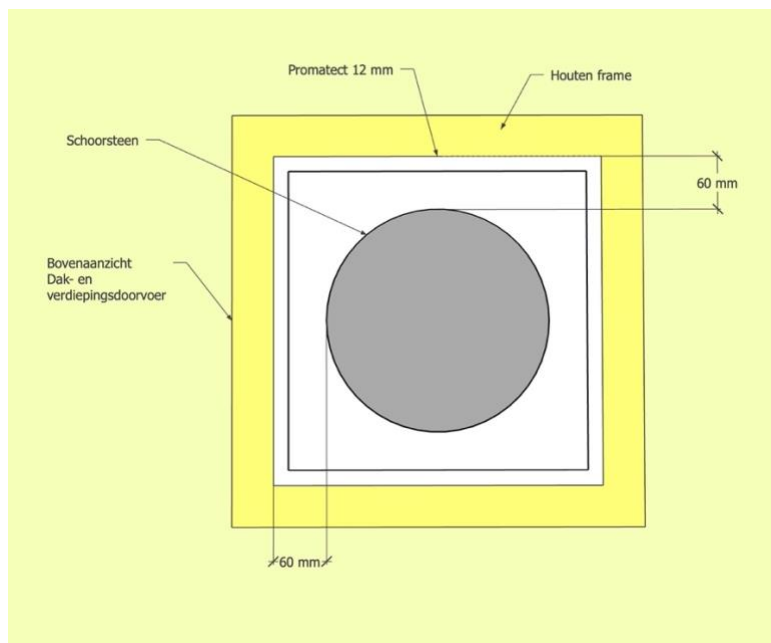


* Rookgaskanaal volgens NEN norm 1856-1 waarbij afstand tot brandbaar materiaal min. 60 mm bedraagt. De bepalingen uit het Bouwbesluit volgens NEN 6062 zijn echter leidend en dienen bekend te zijn bij diegene die de voorbereidingen aanbrengt en/of het rookgaskanaal plaats. In sommige gevallen wijkt het bouwbesluit af van onze algemene aanwijzingen en dient het Bouwbesluit gevolgd te worden.

Vuur & Leem

Aanwijzingen bij plaatsing RVS Rookkanaal met G-60 buis*

Omkokering

- Vanaf de 1^e verdieping dient de schoorsteen omkokert te worden met Promatect platen volgens onderstaande specificaties.

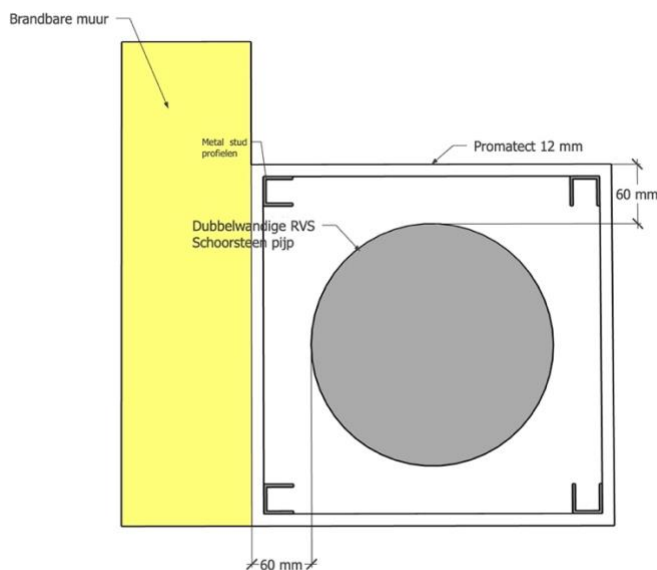


- Omkokering tegen een brandbare muur (Hout/stro/houtskeletbouw etc) Een gipsplaat beklede houtskeletbouw muur dient ook nog met promatect bekleed te worden

* Rookgaskanaal volgens NEN norm 1856-1 waarbij afstand tot brandbaar materiaal min. 60 mm bedraagt. De bepalingen uit het Bouwbesluit volgens NEN 6062 zijn echter leidend en dienen bekend te zijn bij diegene die de voorbereidingen aanbrengt en/of het rookgaskanaal plaats. In sommige gevallen wijkt het bouwbesluit af van onze algemene aanwijzingen en dient het Bouwbesluit gevolgd te worden.

Vuur & Leem

Aanwijzingen bij plaatsing RVS Rookkanaal met G-60 buis*

- Een rookgaskanaal langs een niet brandbare muur heeft alleen langs de buitenzijde een omkokering nodig

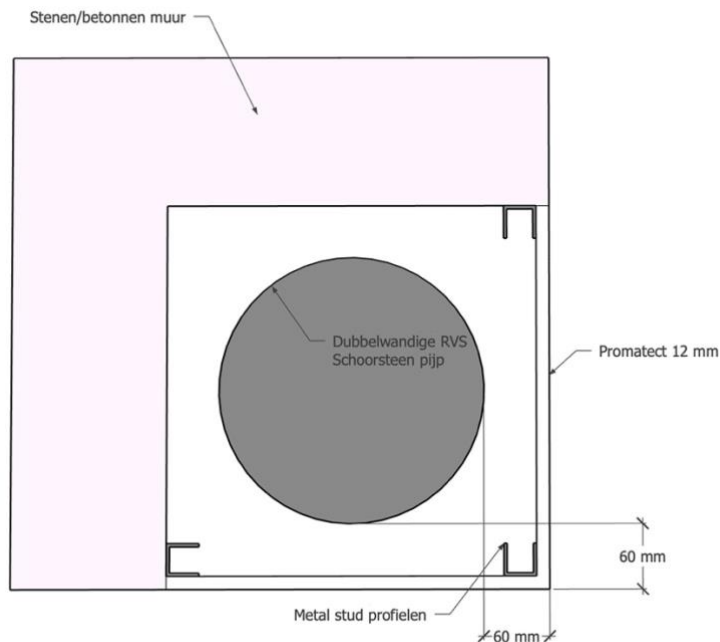

* Rookgaskanaal volgens NEN norm 1856-1 waarbij afstand tot brandbaar materiaal min. 60 mm bedraagt. De bepalingen uit het Bouwbesluit volgens NEN 6062 zijn echter leidend en dienen bekend te zijn bij diegene die de voorbereidingen aanbrengt en/of het rookgaskanaal plaats. In sommige gevallen wijkt het bouwbesluit af van onze algemene aanwijzingen en dient het Bouwbesluit gevolgd te worden.